


ASR投入施設活用率(2024年)

ガス化溶融炉

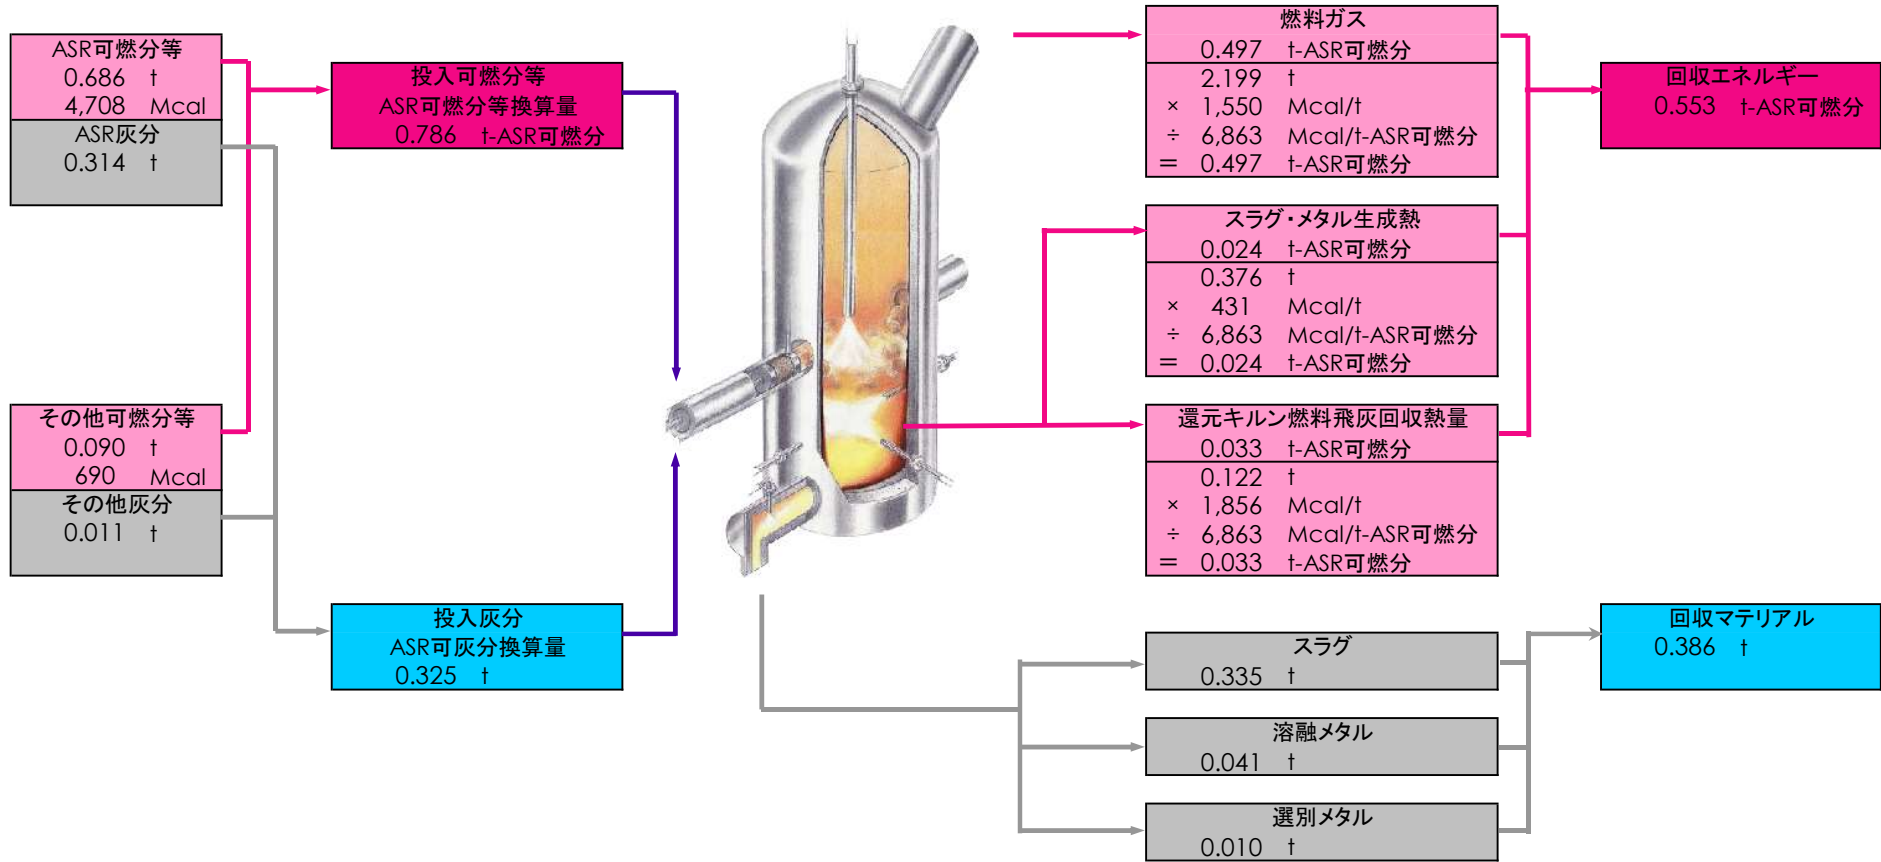

投入可燃分等	0.786	t-ASR可燃分	回収エネルギー	0.553	t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.325	t	+ 回収材料	0.386	t
投入計	1.111	t	回収計	0.939	t

回収計	0.939	t
÷ 投入計	1.111	t
<b>ASR投入施設活用率</b>	<b>0.85</b>	